

オープンカウンター方式による見積依頼について

大分県警察本部警務部会計課管財係

- ・ 随意契約を前提とした見積依頼です。
- ・ 提出された有効な見積書のうち、最低価格（消費税（10%）込み）を提示された事業者を契約の相手方といたします。
- ・ 参加を希望される場合は、次の留意事項を熟読の上、後記2の連絡先にご連絡ください。

《留意事項》

1 見積合わせに参加する者に必要な資格等

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (4) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。

2 見積書・仕様書の問い合わせ先及び提出先

〒870-8502 大分県大分市大手町3丁目1番1号 大分県警察本部警務部会計課管財係

電話：097-536-2131（内線2295） メールアドレス：s61100@pref.oita.jp

※ 見積書は、持参・郵送・電子メールを問わず、締切日時必着とします（持参・郵送の場合は、封筒の表に「**オープンカウンター見積書在中**」と必ず朱書きしてください。

※ 見積書を電子メールにより提出する場合は、メールの件名に「**オープンカウンター見積書の提出**」と記載し、誤送信防止のため、受信確認の電話連絡をしてください。

3 見積書提出期限

令和8年2月5日（木）午後5時

4 契約期間

契約締結（発注）の日から令和8年3月19日（木）までの間

5 契約の相手方及び契約金額について

提出された有効な見積書のうち、最低価格（消費税込み）を提示された事業者を契約の相手方といたします。

見積額は、各案件において特段の指示のない場合、当該案件の履行に要する一切の費用を含んだ総価（消費税込み）を記載してください。

契約金額は、原則として、見積書に記載されている金額（消費税込み）となります。

6 見積合わせ結果について

契約の相手方に決定した事業者のみ連絡します。

7 契約書等作成の要否について

会計法令等の規定に基づき、契約金額に応じ、指定の契約書又は請書を作成していただきます。

8 その他

- (1) 見積書作成に要する費用等は参加者の負担とします。
- (2) 前記5において、同価の見積が二人以上ある場合は、予算決算及び会計令第83条の規定により「くじ引き」を実施します。
- (3) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。

オープンカウンター方式による見積依頼案件

場所		見積書提出期限
大分市大字福宗	大分県警察学校等受水槽・高置水槽清掃等業務委託	令和8年2月5日午後5時

大分県警察学校等受水槽・高置水槽清掃等業務委託仕様書

1 件名

大分県警察学校等受水槽・高置水槽清掃等業務委託

2 委託期間（履行期限）

令和8年3月19日（木）まで

3 対象施設

大分県警察学校

名称	容量	材質	構造	設置場所	槽数
受水槽	18.75m ³	ステンレス製	パネル型	屋内地上	1
	18.75m ³	ステンレス製	パネル型	屋内地上	1
高置水槽	10.0m ³	ステンレス製	パネル型	屋上高置	2

※詳細は別図のとおり

4 根拠法令

水道法（昭和32年法律第177号）第34条の2第1項

水道法施行規則（昭和32年厚生省令第45号）第55条

5 業務内容


- （1）前記4の規定に基づき受水槽及び高置水槽の清掃及び消毒を適切に行うこと。
- （2）受水槽及び高置水槽の構造、機器、水質等に異常がないか点検を行うこと。
- （3）作業終了後速やかに作業報告書を提出すること。

機器表 動力容量は参考値とする。

記号	名称	仕様	電圧 (V)	動力 (KW)	台数	設置場所	備考
TW-1	受水タンク	ステンレス製パネル形 有効容量 15,000ℓ、1層式 寸法 3,000×2,500×2,500" (SUS製露受け付) 材質 SUS444、気相部 SUS329J2L 板厚 天板 1.5t、側板 2.0t、底板 2.0t 耐震仕様 1.5G 鋼製架台 (溶融垂鉛めっき仕上) 他付属品一式			2	厚生棟1階機械室	標準基礎
TWH-1	高置タンク	ステンレス製パネル形 有効容量 8,000ℓ (4,000ℓ×2層式) 寸法 2,000×2,000×2,500" (SUS製露受け付) 材質 SUS444、気相部 SUS329J2L 板厚 天板 1.5t、側板 2.0t、底板 2.0t 耐震仕様 2.0G 鋼製架台 (溶融垂鉛めっき仕上) 他付属品一式			1	高置水塔棟	
PW-1	湯水ポンプ	片吸込多段渦巻型 自動交互運転 50 ³ ×50 ³ ×260ℓ/min×40mH ₂ O×4P	3-200	5.5	2	厚生棟1階機械室	標準基礎
BHW-1	給湯温水機	ガス焚銅鉄製 真空式 2回路型 定格出力 383,000kcal/h、最高使用圧力 50mH ₂ O 給湯回路 加熱能力 179,000kcal/h 給湯量 43ℓ/min、給湯温度 出口 60℃ 浴槽回路 加熱能力 204,000kcal/h 温水量 178ℓ/min、温水温度 出口 80℃、入口 ≧45℃ ガス消費量 LPG (12,000kcal/kg) 19.9Nm ³ /h 供給ガス圧力 低圧 280mmH ₂ O バーナーモーター 0.75kw、抽気ポンプモーター 0.4kw 制御盤他付属品一式 耐震仕様 1.0G	3-200	2.19 ^{5VA}	1	生徒棟1階ボイラー室	標準基礎
BHW-2	給湯温水機	ガス焚銅鉄製 真空式 2回路型 定格出力 281,000kcal/h、最高使用圧力 50mH ₂ O 給湯回路 加熱能力 179,000kcal/h 給湯量 43ℓ/min、給湯温度 出口 60℃ 浴槽回路 加熱能力 102,000kcal/h 温水量 89ℓ/min、温水温度 出口 60℃、入口 ≧45℃ ガス消費量 LPG (12,000kcal/kg) 15.2Nm ³ /h 供給ガス圧力 低圧 280mmH ₂ O バーナーモーター 0.75kw、抽気ポンプモーター 0.2kw 制御盤他付属品一式 耐震仕様 1.0G	3-200	2.19 ^{5VA}	1	生徒棟1階ボイラー室	標準基礎
THW-1	貯湯タンク	横型 (THW-30) SUS444製 貯湯容量 3,000ℓ 最高使用圧力 5.0kgf/cm ² 、給湯温度 60℃ 耐震仕様 1.5G 鋼製架台 1,000" (溶融垂鉛めっき仕上) 他付属品一式			2	生徒棟1階ボイラー室	標準基礎
TVH-1	蓄熱タンク	ステンレス製パネル形 有効容量 3,000ℓ、1層式加熱コイル組込み 寸法 1,500×1,500×2,000" 材質 SUS329J2L又はSUS444 板厚 天板 1.5t、側板 2.0t、底板 2.0t 補給水温度 最高 100℃ 保温 0W50i又は、耐熱性発泡ポリスチレン50i (アルミ外装はメーカー標準) 加熱コイル 温水加熱チューブ形 (銅管)、加熱能力 131,000kcal/h 温水量 90ℓ/min、温水温度 (2次側) 入口 20℃、出口 40℃ 耐震仕様 0.6G 鋼製架台 500" (溶融垂鉛めっき仕上) 他付属品一式			1	生徒棟1階ボイラー室	標準基礎

記号	名称	仕様	電圧 (V)	動力 (KW)	台数	設置場所	備考
TWR-1	給湯用補給水タンク	ステンレス製パネル形 有効容量 2,500ℓ、1層式 寸法 2,000×1,000×1,500" 材質 SUS329J2L又はSUS444 板厚 天板 1.5t、側板 1.5t、底板 1.5t 補給水温度 最高 60℃ 保温 0W50i又は、耐熱性発泡ポリスチレン50i (外装はアルミニウム板0.8t) 耐震仕様 1.5G 鋼製架台 (溶融垂鉛めっき仕上)			1	給湯補給水設置場	標準基礎
SPH-1	ソーラーパネル	給湯用ソーラーパネルユニット (30枚) 自然落水方式 型枠、上部パネル及び保温は、メーカー標準仕様とする。 参考寸法 1,000×2,000×80 (1枚) 給湯量 60ℓ/min (2.0ℓ/min×30枚) 給湯温度 5~100℃ 耐震仕様 1.5G 鋼製架台 (溶融垂鉛めっき仕上) 差温サーモスクット1組 パネル接続用キット30組他付属品一式			1組	生徒棟屋上	コンクリート基礎は別途建築工事
PHW-1	給湯循環ポンプ (THW-1用1次ポンプ)	ステンレス製ライン型 25 ³ ×43ℓ/min×5mH ₂ O 最高使用温度 80℃	3-200	0.15	2	生徒棟1階ボイラー室	
PHW-2	給湯循環ポンプ (THW-1用2次ポンプ)	ステンレス製ライン型 25 ³ ×21ℓ/min×10mH ₂ O 最高使用温度 60℃	3-200	0.25	2	生徒棟1階ボイラー室	
PHW-3	給湯循環ポンプ (TVH-1用1次ポンプ)	ステンレス製多段渦巻型 32 ³ ×32 ³ ×60ℓ/min×20mH ₂ O 最高使用温度 100℃	3-200	0.75	1	生徒棟1階ボイラー室	標準基礎
PHW-4	給湯循環ポンプ (TVH-1用2次ポンプ)	ステンレス製ライン型 32 ³ ×90ℓ/min×10mH ₂ O 最高使用温度 60℃	3-200	0.4	1	生徒棟1階ボイラー室	
PHW-5	給湯循環ポンプ (WF-1用1次ポンプ)	ステンレス製ライン型 40 ³ ×178ℓ/min×10mH ₂ O 最高使用温度 80℃	3-200	0.75	1	生徒棟1階ボイラー室	
PHW-6	給湯循環ポンプ (WF-2用1次ポンプ)	ステンレス製ライン型 32 ³ ×89ℓ/min×10mH ₂ O 最高使用温度 80℃	3-200	0.4	1	生徒棟1階ボイラー室	
WF-1	水ろ過装置	全自動循環ろ過装置 砂ろ過式 温度制御機能付 ろ過能力 8,000ℓ/h、有効ろ過面積 0.3m ² ろ過ポンプ 40 ³ ×32 ³ ×134ℓ/min×25mH ₂ O 除塵器 50 ³ ×220 ³ ×380" (実容量 12ℓ) 主要操作弁 電動5方ボール弁 (又は、電動3方ボール弁×2) 熱交換器 交換熱量 194,000kcal/h 1次側温水量 178ℓ/min、温水温度 出口 45℃、入口 60℃ 2次側温水量 134ℓ/min、温水温度 出口 43℃ 薬液注入装置、制御盤、鋼製架台 (溶融垂鉛めっき仕上) 自動補給水ユニット 40 ³ 他付属品一式	3-200	1.5	1	生徒棟1階ボイラー室	標準基礎



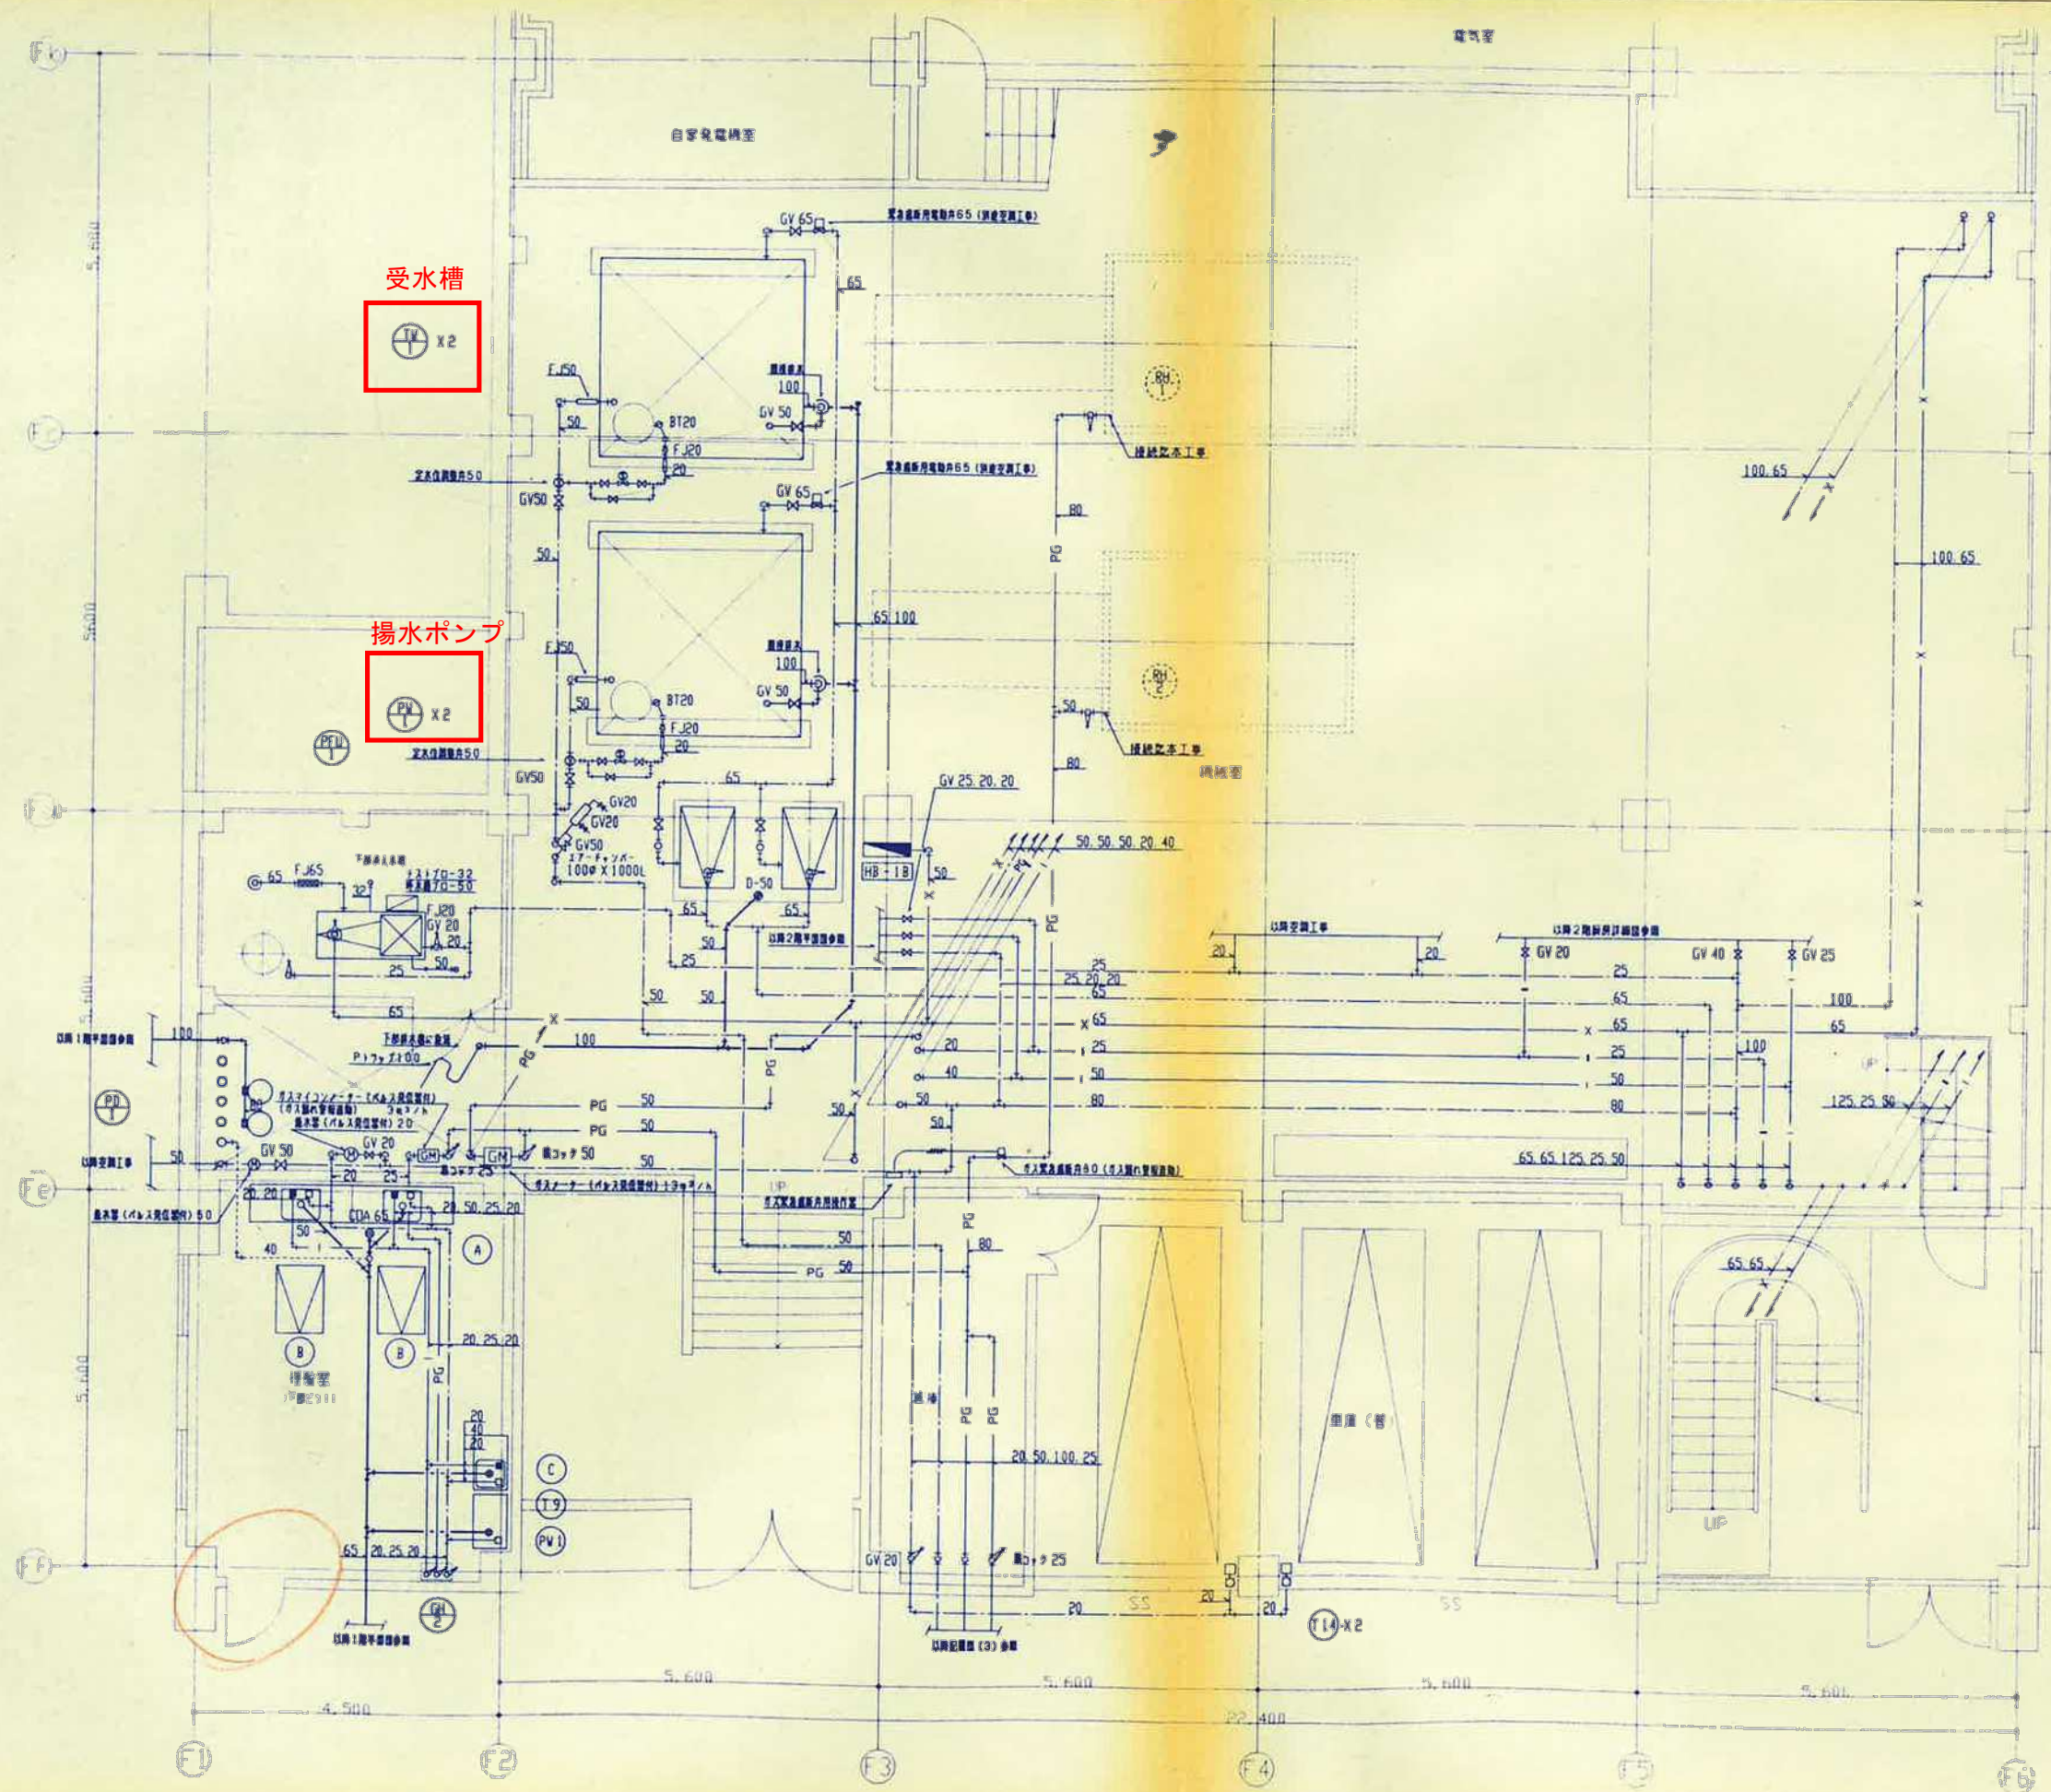


受水槽


揚水ポンプ

記号	名称	カタログ・モジュール	新明和リビテック	備考
(A)	リフターユニット (ミラー式)	PI-1550A S-G3N-S KF-KMI 060	FSA1 71 DN2 PF1500	2選定
(B)	バーベキュー	BB-B79M3	BC1430CB200	
(C)	減圧弁	SL-01UDA SL-01 DA	SC-59	備付


地下1階、1階機械室配管詳細図 S:1/50

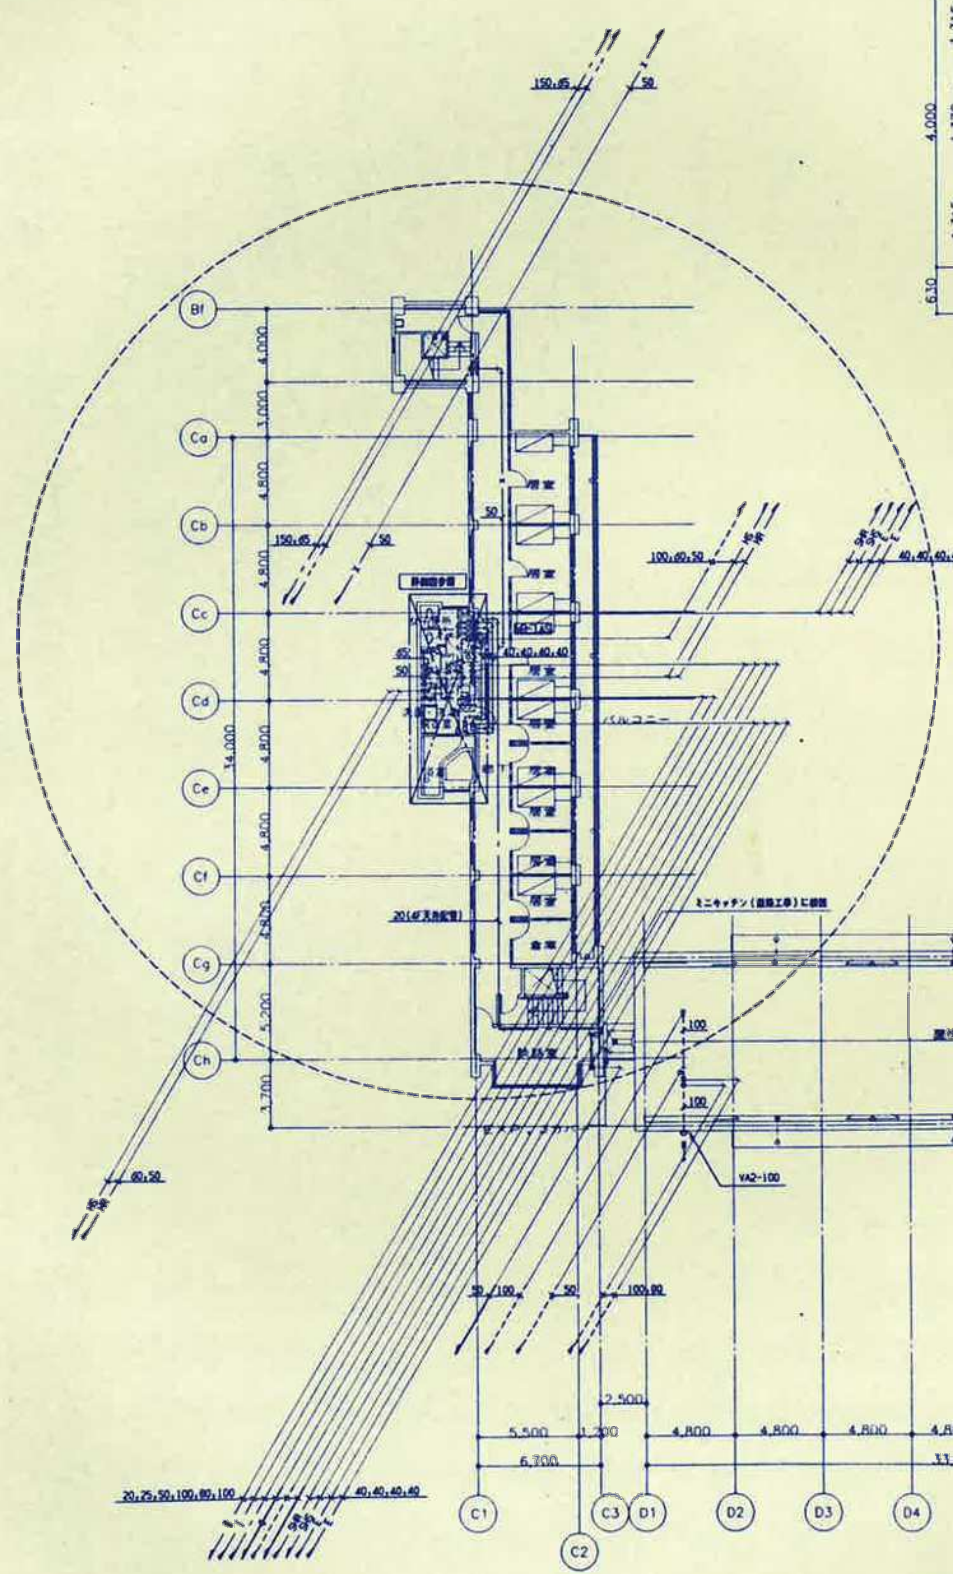


4階平面図 S:1/200

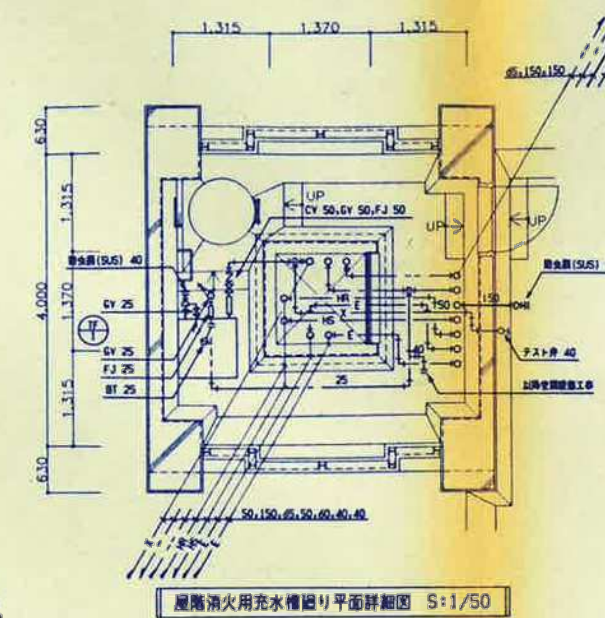

屋根消火用充水槽廻り平面詳細図 S:1/50

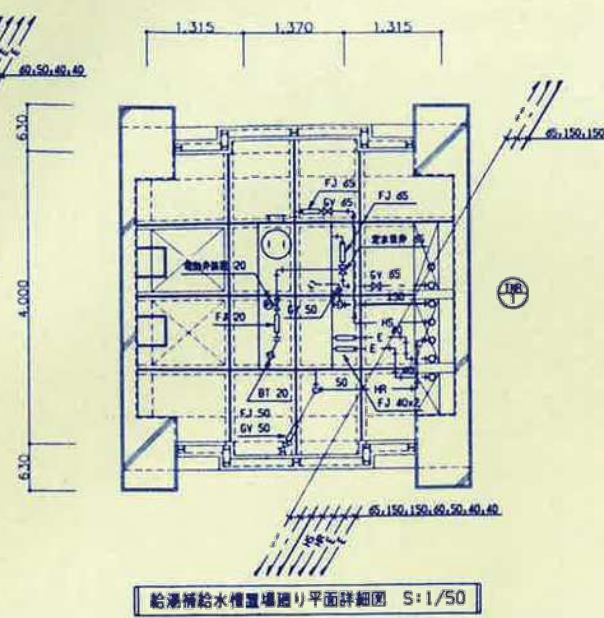


給湯用給水槽廻り平面詳細図 S:1/50

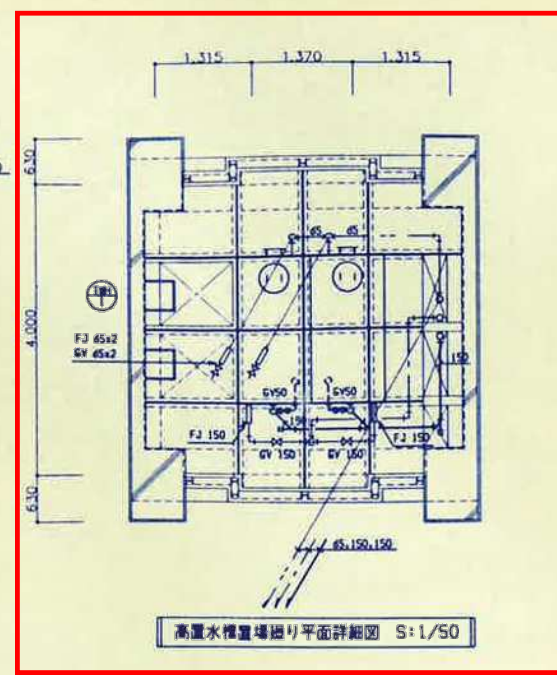

高置水槽廻り平面詳細図 S:1/50

高置水槽

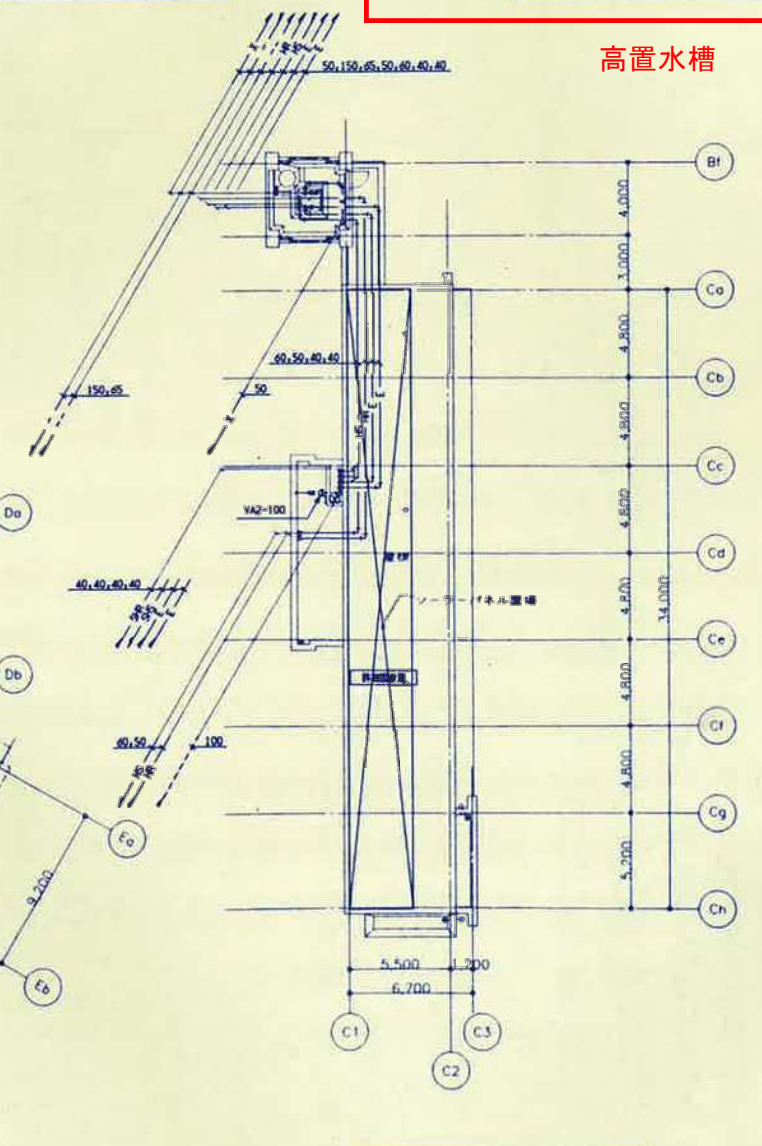

屋根平面図 S:1/200

[見積書記載要領]

見積書様式は自由ですが、以下のポイントは必須です。

御見積書

見積提出日を記載してください。

令和 年 月 日

大分県警察本部長 平松 伸二 殿

下記の通り御見積り申し上げます。

消費税込の見積額を記載

住所・法人名・TEL
代表者職名・代表者の印

代表者
者氏名の印

合計金額 ￥0,000- (消費税込)

押印は、省略することができます。
詳細は、別添「国費契約等の手続における押印等の省略について」をご覧ください。

[illegible]

件名：
工期：
修繕場所：

仕様書に記載されている内容を
記載してください。

当社は消費税法上の課税事業者です

課税か免税を明記してください

別添

令和 7 年 4 月 1 日
大分県警察本部警務部会計課

国費契約等の手続における押印等の省略について

この度、契約等の手続において、下記書類への代表者印及び社印等の押印を省略できることとしましたので、お知らせします。

記

1 対照となる契約等

国と締結する契約等

※ 見積書等の宛先が「大分県警察本部長」となる契約等が対象
(宛先が「大分県知事」となる契約については、対象外)

2 押印を省略できる書類

- (1) 請書
- (2) 見積書
- (3) 請求書
- (4) 納品書又役務の完了を確認する書面

3 押印省略時の措置

押印を省略する場合は、当該書類に

- ・ 『書類の発行権者』の氏名及び連絡先
- ・ 『本件事務担当者』の氏名及び連絡先

を必ず記載

※ 確認のため、必要に応じてこちらから記載連絡先に連絡させていただく場合があります。

4 本件取扱開始日

令和 2 年 8 月 3 1 日以降の調達案件

5 その他

ご不明な点等は、下記連絡先までお問い合わせください。

大分県警察本部警務部会計課

TEL 097-536-2131 (内線：管財係 2295)